

ZARZĄDZENIE NR 15./2023
DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SŁUPSKU
z dnia 18..kwietnia 2023 roku

**w sprawie: wprowadzenia aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na terenie
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, przy ulicy Leszczyńskiego 8**

Na podstawie § 6 ust 1 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r., Nr 109 poz. 719 ze zm.) oraz § 16 pkt 15 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w życie aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno - biurowego Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku przy ulicy Leszczyńskiego 8 stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku do zapoznania się z treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i przestrzegania jej postanowień.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku a nadzór nad przestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa powierzam Kierownikowi Działu Organizacyjnego.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku oraz na Portalu Pracowniczym.

§ 5

Traci moc Zarządzenie nr 13/2021 z dnia 25.06.2021.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Słupsk, dnia 18 KWI. 2023

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku
Paweł Kądzioła

POWIATOWY URZĄD PRACY W SŁUPSKU
UL. STEFANA LESZCZYŃSKIEGO 8
76-200 SŁUPSK

AKTUALIZACJA INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO



Aktualizacji dokonała:

Inspektor ochrony przeciwpożarowej
mgr Daria Pytlos

Specjalista ds. BHP
Inspektor p.poż.

Daria Pytlos

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku

Paweł Kądziała

KWIECIEŃ 2019

INSPEKTOR
DS. OCHRONY P.POŻ
mgr Daniel Żółtowski

02.06.2021. Żółtowski

Wykaz zmian dokonanych podczas aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa w kwietniu 2019 roku:

- Uaktualnienie obowiązujących przepisów prawnych
- Zmiana liczby pracowników
- Zmiany w usytuowaniu rejestracji na parterze budynku

Obowiązujące przepisy prawne

Ochrona przeciwpożarowa i poniższa instrukcja opiera się na następujących dokumentach i aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).
- Rozporządzenie Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2002 r., Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.)
- PN-EN-1838 – Zastosowane oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
- PN-EN ISO 7010:2012 „Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”
- PN-B- 02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków.
- PN-N-01256.05:1998 „Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych”.
- PN-92/N-01256.01 – oznakowanie miejsca lokalizacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wewnętrznych szaf hydrantowych.
- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
- PN-B-02852 „Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru”.
- PN-86/E-05003/01.
- PN-IEC 61024-1.
- PN – EN – 671-1, 671-2, 671-3.

- PN-B-02865: 1997/A1.: 1999.

Zakres tematyczny instrukcji bezpieczeństwa pożarowego uwzględnia założenia przyjęte w powyższym postanowieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719) obejmując zagadnienia:

- Warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia obiektu, sposobu jego użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, warunków technicznych, również obejmując strefy zagrożenia wybuchem.
- Sposobów poddawania przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, które są stosowane w obiekcie.
- Sposobów postępowania w przypadku wystąpienia pożaru i innych zagrożeń.
- Sposobów wykonywania prac niebezpiecznych, pod względem pożarowym, jeśli tak owe są wykonywane.
- Sposobów praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji ludzi z budynku.
- Sposobów zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią przedmiotowej instrukcji i z przepisami przeciwpożarowymi.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie poddawana aktualizacji co najmniej raz na dwa lata lub w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu bądź procesu technologicznego, wpływających na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej określa ponadto, iż:

- Osoba fizyczna lub prawna, organizacja bądź instytucja, które korzystają z budynku, obiektu, środowiska lub terenu mają obowiązek je zabezpieczyć przed zagrożeniem pożarowym czy innym miejscowym zagrożeniem.
- Na właścicielu budynku, obiektu bądź terenu spoczywa obowiązek ochrony przeciwpożarowej, szczególnie zobowiązany jest do:
 - przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych oraz technologicznych,

- wyposażenia obiektu, budynku bądź terenu w sprzęt pożarniczy i gaśniczy oraz ratowniczy na podstawie zasad określonych w przepisach,
- zapewnienia konserwacji oraz napraw gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych, gwarantując ich sprawne oraz niezawodne funkcjonowanie,
- zapewnienia osobom, które przebywają w budynku, obiekcie lub terenie bezpieczeństwa oraz możliwość szybkiej ewakuacji,
- przygotowania budynku, obiektu bądź terenu do przeprowadzenia akcji ratowniczej,
- zaznajomienia pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- ustalenia sposobów na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej bądź innego możliwego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za wyżej wymienione obowiązki z zakresu ochrony przeciwpożarowej, stosownie do obowiązków i zadań powierzonych do budynku, obiektu budowlanego bądź terenu przejmuje w części bądź w całości zarządca bądź użytkownik w oparciu o umowę cywilnoprawną ustanawiającą zarząd bądź użytkowanie. W przypadku braku takiej umowy odpowiedzialność z zakresu wywiązywania się z obowiązków ochrony przeciwpożarowej spoczywa na władającym budynkiem, obiektem budowlanym lub terenem.

Charakterystyka budynku

Budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku znajduje się przy ulicy Leszczyńskiego 8. Został on wzniesiony jako obiekt administracyjny Przedsiębiorstwa Instalacyjno Montażowego Budownictwa Rolniczego (PRIMBR-ol). Obecnie budynek stanowi obiekt administracyjny PUP w Słupsku. Budynek składa się z trzech poziomów użytkowania, z pełnym podpiwniczeniem, dostosowanym do potrzeb PUP. Obiekt został wzniesiony w końcu lat 60-tych ubiegłego wieku.

Data przyjęcia od PRIMBR-ol - 22.12.1993 r. Numer księgi wieczystej 33992. Księga wieczysta znajduje się w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Numer ewidencyjny gruntów – działka 475/3 i 475/14 (dwa boksy garażowe). Tytuł prawny do sprawowania zarządu.

Liczba pracowników: około 65 osób

W budynku znajdują się też petenci

Dane obiektu:

- Powierzchnia działek – 1 322 m²
- Powierzchnia zabudowy – 327 m²
- Powierzchnia użytkowa budynku – 956 m²
- Powierzchnia ciągów komunikacyjnych – 202 m²
- Kubatura – 2737,90 m³
- Ilość kondygnacji – 3
- Dopuszczalne naprężenie na grunt – 2 kg/cm²

Na parterze budynku w miejscu punktu rejestracji została wymieniona nawierzchnia podłogi (były kafelki) na wykładzinę typu Tarrket na całej powierzchni korytarza na parterze wraz ze schodami i powierzchnia korytarza do drzwi, w korytarzy pierwszym od wejścia wymienione zostały kafelki na podłodze.

Cały parter -ściany odświeżone -pomalowane farbami Tikurilla, w głównej części poczekalnio-rejestracji położone płyty karton/gips na ścianach (pochowane kable po płytami)

oraz zmodernizowana instalacja elektryczna, dwie ściany mają położony tynk dekoracyjny - beton.

Rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego:

- Konstrukcja – murowana
- Stropy – płyty żerańskie
- Ściany – murowane
- Dach – płaski, pokryty papą termozgrzewalną
- Schody – żelbetonowe
- Stolarka okienna PCV

Instalacje i urządzenia:

- Instalacja kanalizacyjna i instalacja wodociągowa. Układ pracujący w systemie zamkniętym z ciśnieniowym naczyniem przeponowym. Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych, grzejniki są blaszane, płytowe.

- Centralne ogrzewanie
- Instalacja wentylacyjna
- Instalacja telefoniczna
- Instalacja systemu alarmowego (przeciwwłamaniowego)
- Instalacja sieci komputerowej
- Przewody kominowe 41

Budynek wyposażony jest w instalację wentylacyjną oraz przewody kominowe. Kontrola była dokonana w styczniu 2019 roku. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) co najmniej raz w roku należy dokonać kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Zgodnie z art. 62 ust. 6 powyższej ustawy kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić: *osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub*

Instalacja zasilania systemów wentylacyjnych jest zgodna z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit c ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) co najmniej raz w roku należy dokonać kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Zgodnie z art. 62 ust. 6 powyższej ustawy kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzić: *osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych; osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych* zasilanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych opracowano opierając się na wytycznych projektanta wentylacji.

Przegląd instalacji centralnego ogrzewania – jego kontrola i eksploatacja odbywa się zgodnie z § 176 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 62 ust. 5 powyższej ustawy kontrolę stanu technicznego instalacji mogą przeprowadzić osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Przy pomocy centralnego ogrzewania dostarcza się energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego na potrzeby centrali wentylacyjnej. Nie wymaga ona stałego nadzoru oraz obsługi. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego posiadają klasę odporności ogniowej (EI), przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczone są przeciwpożarowo materiałem niepalnym.

Wyposażenie w sprzęt i urządzenia ppoż.

Podręczny sprzęt ppoż.:

- gaśnice

Według art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.) oraz § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) budynek wyposażony jest w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm. Na podstawie § 32 ust. 3 pkt 1 lit a oraz pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) ustalono, że wymagana ilość środka gaśniczego dla powierzchni strefy pożarowej w budynku zakwalifikowanej jako ZL III wynosi 2 kg lub 3 dm³ na każde 100 m². Gaśnice są kontrolowane regularnie co roku. Kontrola gaśnic miała miejsce w styczniu 2019 roku.

Ze względu na możliwe do wystąpienia typy pożarów budynek wyposażony jest w gaśnice typu ABC. Zgodnie z § 33 ust. 1 powyższego rozporządzenia gaśnice znajdują się w miejscach łatwo dostępnych, tj. na klatkach schodowych, w pokojach pracowników. W miejscu nienarażonym na uszkodzenie i działanie źródeł ciepła. Gaśnice są rozmieszczone tak, że odległość od nich z każdego miejsca w budynku, w którym przebywa człowiek, do najbliższej gaśnicy nie jest większa niż 30 m. Do gaśnic jest zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m. Rozmieszczenie gaśnic jest zgodne z § 33 ust. 2 powyższego rozporządzenia. Miejsca, gdzie znajdują się gaśnice są oznakowane znakami zgodnymi z normą PN-EN ISO 7010:2012 „Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa”.

Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) budynek wyposażony jest w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice o masie środka gaśniczego 2 kg (bądź 3 dm³) na każde 100 m² strefy pożarowej ZL w ilości 8 sztuk o masie środka gaśniczego 2 kg lub 6 kg – dwie w piwnicy (archiwum PUP) oraz 4 koce gaśnicze, 2 gaśnice na pierwszej kondygnacji (w pokoju pracowników i w pokoju informatyków), 2 gaśnice na drugiej kondygnacji (w pokojach pracowników) - właściwie oznakowane zgodnie z PN. Gaśnice proszkowe wypełnione są proszkiem ABC (do gaszenia ciał stałych, cieczy i gazów palnych). Dojście do gaśnicy z dowolnego miejsca w obiekcie nie może przekraczać 30 m. Do gaśnicy zapewniony musi być dostęp o szerokości nie mniejszej niż 1 m. Gaśnice stoją na podłodze, zaś ich oznakowanie znajduje się na wysokości wzroku.

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu znajduje się przy głównym wejściu do budynku zgodnie § 183 ust. 3 Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.).

- wyposażenie w stałe urządzenia gaśnicze

Budynek nie wymaga Zgodnie z § 27 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) wyposażenia w stałe urządzenia gaśnicze. Zgodnie z § 28 i § 29 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) analizowany budynek nie musi być wyposażony w system sygnalizacji pożarowej oraz w system dźwiękowego ostrzegania. Budynek nie posiada systemu sygnalizacyjno-alarmowego. Budynek nie jest wyposażony w stałe urządzenia gaśnicze, system sygnalizacji pożarowej i dźwiękowy system ostrzegawczy oraz dzwigi przystosowane dla potrzeb ekip ratowniczych.

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru:

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) budynek nie wymaga zapewnienia przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.

W budynku nie znajdują się substancje palne ani niebezpieczne pożarowo według § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) w budynku nie ma pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Teren budynku również nie jest zagrożony wybuchem.

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych:

W budynku na korytarzach trzech kondygnacji znajdują się odpowiednio wysoko przyklejone do ściany lub przytwierdzone znaki w kolorze zielonym w postaci strzałek z kierunkiem drogi ewakuacji. Nad drzwiami dwóch wyjść ewakuacyjnych znajdują się przyklejone do ścian zielone tablice z oznaczeniem wyjście ewakuacyjne. Kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznaczone zgodnie z PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

Miejsca umieszczenia gaśnic są oznaczone odpowiednimi tabliczkami w kolorze czerwonym wysoko przyklejonymi lub przytwierdzonymi do ściany.

Ewakuacja:

Biorąc pod uwagę § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719) właściciel lub zarządca analizowanego obiektu ma obowiązek przeprowadzać raz na 2 lata praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu (liczba stałych pracowników > 50 osób).

Dojazd pożarowy:

Dojazd pożarowy jest zgodny z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030), § 12 ust. 2 i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) i § 12 ust. 9 powyższego rozporządzenia. Mianowicie obsługa w zakresie dróg pożarowych w oparciu o projektowane utwardzenia. Droga pożarowa prowadzi bezpośrednio do budynku (dojazd od jego czoła. Droga pożarowa ma szerokość minimum 4 metrów. Droga pożarowa obejmuje 50% obwodu budynku strefy budynku ZL i 30% obwodu całego budynku ZL. Z każdego wyjścia ewakuacyjnego zapewnione jest dojście do drogi pożarowej o długości nie mniejszej niż 50 m.

Zasady postępowania na wypadek pożaru i ewakuacji ludzi znajdujących się na terenie obiektu

- Na podstawie § 9 Rozporządzenia Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) **Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej bądź Policję albo wójta lub sołtysa.**

W momencie otrzymania informacji o pożarze oraz podjęciu decyzji o konieczności ewakuacji wszystkie osoby znajdujące się w budynku mają obowiązek udziału w akcji ratowniczej, gaszeniu pożaru oraz ewakuacji.

Sytuacjami, w których należy przystąpić do ewakuacji ludzi oraz mienia można zaliczyć:

- Wystąpienie pożaru w budynku
- Wystąpienie ryzyka wybuchu ładunku łatwopalnego
- Poważne zniszczenie konstrukcji lub instalacji wewnętrznych budynku
- Inne poważne zagrożenia, jak np. klęski żywiołowe

Informacje o ewakuacji należy niezwłocznie przekazać wszystkim osobom znajdującym się w budynku, wszelkimi możliwymi sposobami komunikacji i łączności.

Pracownicy znajdujący się na terenie obiektu po kontakcie z przełożonym, jeśli nie mają przydzielonych innych zadań winni:

- Wydawać polecenia w sposób opanowany, spokojnym tonem głosu, wskazując osobom przebywającym w budynku najbliższe wyjście ewakuacyjne.
- Udzielić pomocy w opuszczeniu budynku osobom niepełnosprawnym, starszym, dzieciom i młodzieży, by zabezpieczyć ich przed przewróceniem, stratowaniem i powstaniem zjawiska paniki.

- W momencie wystąpienia zjawiska paniki wejść w rolę „przywódcy stada” i zdecydowanymi komendami kierować ludzi do wyjść ewakuacyjnych. Gdy nie uda się opanować tego zjawiska można użyć strumienia wody, skierowanego w panikujący tłum, pochodzącego z najbliższego hydrantu wewnętrznego.
- Po przeprowadzeniu ewakuacji, opuścić obiekt i udać się w wyznaczone miejsce zbiórki przed budynkiem.

Gdy wystąpi pożar bądź gdy istnieje informacja o pożarze trzeba:

- Dokonać dokładnego ustalenia miejsca pożaru, jego dróg rozprzestrzeniania się, zagrożenia dla ludzi znajdujących się w obiekcie oraz sąsiadujących pomieszczeń.
- Niezwłocznie zaalarmować straż pożarną (112,998), zarządcę obiektu, przełożonych, współpracowników, użytkowników budynku i osoby przebywające w budynku.
- Podczas alarmowania straży pożarnej należy przystąpić do gaszenia pożaru podręcznym sprzętem gaśniczym o ile nie ma ryzyka zagrożenia zdrowia i życia ludzi.
- Ewakuować ludność znajdującą się w strefie pożaru.
- Do czasu przybycia straży pożarnej akcją kieruje/ kierują wyznaczony/wyznaczeni pracownik/pracownicy.

Przy przystąpieniu do gaszenia źródła ognia winno się:

- Najpierw wyłączyć źródło energii elektrycznej.
- Użyć przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
- W sytuacji, gdy to możliwe przerwać proces spalania przez: odcięcie dopływu tlenu do materiału palnego (np. przy palącej się cieczy), usunięcie materiału palnego ze strefy płomienia oraz działania termicznego, chłodzenie palącego się materiału poniżej temperatury zapłonu, użycie podręcznego sprzętu gaśniczego.

Sposób alarmowania Straży Pożarnej:

1. Alarmować Straż Pożarną dostępnym telefonem 998 lub 112, osobę zarządzającą obiektem, a podczas jej nieobecności wyznaczonego pracownika.
2. Meldunek Straży Pożarnej należy wykonać:
 - Określając krótko gdzie się pali bądź jakie zagrożenie wystąpiło podając miejsce i informację o pomieszczeniu oraz dokładny adres.

- Podając informację co się pali (jakie materiały, rodzaj konstrukcji obiektu)
- Podając informację czy zagrożone jest życie ludzi.
- Podając nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej pożar.
- Podając inne informacje, które chce uzyskać dyspozytor.

TELEFONY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

998

112

STRAŻ POŻARNA	998/112
POLICJA	997
POGOTOWIE RATUNKOWE	999
POGOTOWIE ENERGETYCZNE	991
POGOTOWIE GAZOWE	992
POGOTOWIE WODNO- KANALIZACYJE	994
STRAŻ MIEJSKA	986

Podstawowe pojęcia i terminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Pożar – niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym, **miejscowe zagrożenie** - rozumie się przez to zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw przyrody niebędące pożarem ani klęską żywiołową, stanowiące zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, któremu zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków, **zapobieżenie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia** - rozumie się przez to:

- a) zapewnienie koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomościom i ruchomościom
- b) tworzenie warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Działanie ratownicze - rozumie się przez to każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Materiałach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się przez to następujące materiały niebezpieczne:

- a) gazy palne,
- b) ciecze palne o temperaturze zapłonu poniżej 328,15 K (55°C),
- c) materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,
- d) materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu,
- e) materiały wybuchowe i pirotechniczne,
- f) materiały ulegające samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji,
- g) materiały mające skłonności do samozapalenia.

Strefa zagrożenia wybuchem - rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości.

Technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego - rozumie się przez to urządzenia sprzęt, instalacje i rozwiązania budowlane służące zapobieganiu powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów.

Urządzeniach przeciwpożarowych - rozumie się przez to urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do wykrywania i zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów o uszkodzeniach, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty i zawory hydrantowe, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed wybuchem, oraz drzwi i bramy przeciwpożarowe, o ile są wyposażone w systemy sterowania.

Zabezpieczeniu przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych - rozumie się przez to zabezpieczenie przed utrzymywaniem się na drogach ewakuacyjnych dymu w ilości, która ze względu na ograniczenie widoczności lub toksyczność uniemożliwiłaby bezpieczną ewakuację, **zagrożeniu wybuchem** - rozumie się przez to możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy, pyły lub włókna palnych ciał stałych, w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które pod wpływem czynnika inicjującego zapłon (iskra, łuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapłonu) wybuchają, czyli ulegają gwałtownemu spalaniu połączonemu ze wzrostem ciśnienia.

Zaworze hydrantowym - rozumie się przez to ręczny zawór odcinający umieszczony na instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, wyposażony w nasadę 52 umożliwiającą podłączenie węża pożarniczych.

Budynku użyteczności publicznej - rozumie się przez to budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

Pomieszczeniu technicznym – należy przez to rozumieć pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.

Pomieszczeniu gospodarczym – należy przez to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów

żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych.

Lokalu użytkowym – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń wydzielonych stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Kondygnacji - rozumie się przez to poziomą, nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującego się nad tą częścią, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą wysokość w świetle większą niż 1,9 m, przy czym za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa.

Kondygnacji nadziemnej - rozumie się przez to kondygnację, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każdą usytuowaną nad nią kondygnację.

Kondygnacji podziemnej - rozumie się przez to kondygnację, której więcej niż połowa wysokości w świetle, ze wszystkich stron budynku, znajduje się poniżej poziomu przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego terenu, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację.

Bezpieczeństwie pożarowym - rozumie się przez to stan eliminujący zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, uzyskiwany przez funkcjonowanie systemu norm prawnych i technicznych środków zabezpieczenia pożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych przed pożarem.

Odpowiednie warunki ewakuacji - rozumie się przez to zespół przedsięwzięć oraz środków techniczno-organizacyjnych zapewniających szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej lub objętej pożarem.

Droga ewakuacyjna – cały odcinek drogi poziomej i pionowej do przebycia z dowolnego punktu budynku do wyjścia końcowego na przestrzeń otwartą lub do innej strefy.

Droga pożarowa – droga o określonych parametrach, umożliwiająca dojazd do określonych obiektów jednostkom ochrony przeciwpożarowej.

Pracach niebezpiecznych pożarowo - rozumie się prace z użyciem otwartego ognia nie przewidziane instrukcją technologiczną, lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu

miejscem w budynkach i na przyległych do nich terenach oraz na placach składowych, a także wszelkie prace remontowo-budowlane.

Przeciwpozarowym wyłączniku prądu - rozumie się przez to wyłącznik odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.

Gęstość obciążenia ogniowego - energia cieplna wyrażona w megadżulach (MJ), która może powstać przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych (m^2).

Materiały niezapalne - są to te których znormalizowane próbki, w określonych warunkach badań poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego nie zapalają się płomieniem.

Materiały trudno zapalne - są to materiały, które poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego zapalają się i spalają w obszarze działania ognia lub źródła ciepła, a po ich usunięciu gasną.

Materiały łatwo zapalne - są to materiały, które poddane działaniu płomienia lub źródła promieniowania cieplnego zapalają się płomieniem i palą się dalej po usunięciu źródła ciepła.

Przejście ewakuacyjne - w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na tę drogę ewakuacyjną lub do innej strefy pożarowej albo na zewnątrz budynku.

Dojście ewakuacyjne - długość drogi ewakuacyjnej od wyjścia z pomieszczenia na tę drogę do wyjścia do innej strefy pożarowej lub na zewnątrz budynku.

Powierzchnia użytkowa budynku lub jego części- powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

Zał. Nr 1

KARTA AKTUALIZACJI INSTRUKCJI

Lp.	Data aktualizacji	Zmiany w instrukcji	Podpis aktualizującego
		1. Przy aktualizacji opierano się na informacji zawartej w dokumentacji poprzednio sporządzonej Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, oraz informacji od zarządcy budynku oraz oględzin na miejscu. 2. Do dokumentacji dołączono załączniki dotyczące; Zał. 1 – Karta aktualizacji, Zał. 2 – lista osób zapoznanych z IBP, Zał. 3 – Zezwolenie na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych, Zał. 4 – Protokół zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych, Zał. 5 – Znaki bezpieczeństwa ochrona przeciwpożarowa, Zał. 6 – Znaki bezpieczeństwa ewakuacja. 3. Oprócz załączników w treści aktualizacji uwzględniono podstawowe pojęcia i definicje z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Uwagi: Na podstawie informacji uzyskanych od zarządcy/użytkownika budynku, stwierdzono, że nie wprowadzono żadnych zmian dotyczących sposobu użytkowania lub innych, które miałyby wpływ na warunki ochrony przeciwpożarowej w danym obiekcie. W budynku wykonano remont klatki schodowej od poziomu parteru do kondygnacji I piętra oraz korytarza na kondygnacji I piętra. Klatka schodowa oraz korytarz na I piętrze pełnią jednocześnie funkcję drogi ewakuacyjnej w budynku. Remont i wynikający z tego zakres prac i zmian dokonanych na drodze ewakuacyjnej, nie spowodował zmiany warunków ewakuacji oraz ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy zakres prac dotyczących remontu korytarza i klatki schodowej oraz dane dotyczące zmian szerokości i wysokości na drodze ewakuacyjnej i warunków ochrony przeciwpożarowej, zamieszczone zostały w załączniku nr. 7.	

	02.06.2021 DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku <i>[Signature]</i> Paweł Kądziera	Wnioski: Obowiązkowym składnikiem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są Plany Obiektów (ewakuacyjne), które zawierają w swojej treści m.in. powierzchnię, podział na strefy pożarowe, przewidywana ilość osób, warunki ewakuacji i kierunki wyjść ewakuacyjnych itp.. Przy kolejnej aktualizacji, konieczne jest uzupełnienie planu obiektu o niezbędne informacje wynikające z przepisów. <i>nie zgodzić zmian w budowlu, b/c</i>	INSPEKTOR DS. OCHRONY P.POŻ mgr Daniel Żółtowski <i>[Signature]</i> 04.07.2023, INSPEKTOR DS. OCHRONY P.POŻ mgr Tomasz Tandek <i>[Signature]</i>
--	---	---	---

Załącznik Nr 2

**LISTA OSÓB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA
POŻAROWEGO**

Lp.	Imię i nazwisko	Data	Podpis

Załącznik Nr 3

.....dnia.....

**ZEZWOLENIE NR ... / ...
na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych.**

1. Dla.....
nazwa firmy – zakładu

Pracownika.....
imię i nazwisko wykonującego pracę

2. Miejsce pracy
spawanie, cięcie, lutowanie itp.

3. Czas pracy.....
data, od godz. do godz.

4. Wyszczególnienie pracy
.....
rodzaj prowadzonych prac

5. Zagrożenie pożarowe i wybuchowe w miejscu pracy.....
.....
określić z czego wynika

6. Sposób zabezpieczenia przed możliwością powstania pożaru, wybuchu.....
.....
.....

7. Ilość i rodzaj sprzętu gaśniczego.....
.....
.....

8. Odpowiedzialni za:

a) Przygotowanie miejsca pracy, środków zabezpieczających i zabezpieczenia toku prac:

.....
imię i nazwisko Wykonano (podpis)

b) Wyłączenie dopływu energii:

.....
imię i nazwisko

.....
Wykonano (podpis)

c) dokonanie analizy stężeń par, cieczy, gazów, płynów:

.....
imię i nazwisko

.....
Wykonano (podpis)

9. Zezwalam na rozpoczęcie prac:

.....
zgoda na zezwolenie może nastąpić po złożeniu podpisów przez osoby wymienione w pkt. 8

10. Prace zakończono:

.....
dnia, godz.

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedbań mogących spowodować pożar lub wybuch.

Stwierdzam odebranie robót:

.....
imię i nazwisko

.....
podpis

Skontrolował:

.....
imię i nazwisko

.....
podpis

Podpis **Uwaga: odbierając prace przekazać zezwolenie osobie, która wydała zezwolenie.**

**Instrukcja wypełniania zezwolenia na prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych
według wzoru zawartego w Załączniku Nr 3**

Objaśnienie treści wpisywanych w poszczególnych punktach wzoru zezwolenia:

Ad.1. Wpisać nazwisko i imię pracownika wykonującego zleconą, ściśle określoną pracę.

Ad.2. Należy określić budynek, pomieszczenie, teren (zasięg prac).

Ad.3. Określić okres ważności zezwolenia jak i czas, w którym wykonywane są prace.

Ad.4. Dokładne określenie wykonywanej pracy lub kilku wykonywanych prac – demontaż, montaż spawanie, cięcie, lutowanie szlifowanie itp.

Ad.5. Podać występujące i przewidywane zagrożenia. Określić: jakie zagrożenie, czym powodowane, miejsce występowania itp. – uwzględnić sąsiednie tereny.

Ad. 6. Informacje o przygotowaniu miejsca pracy – podać informacje dotyczące oczyszczenia miejsca pracy z przedmiotów palnych, zabezpieczenia instalacji, zakręcenia gazu, itp.

Ad.7. Środki zabezpieczające w czasie pracy: podręczny sprzęt gaśniczy – ilość, rodzaj, sposób zabezpieczenia terenu, sprzęt ochronny – okulary, maska itp.

Ad 10-11. Podać, po jakim czasie po zakończeniu pracy należy skontrolować miejsce pracy (np.: zaraz po jej wykonaniu, po 0,5; 2; 4 godz.).

Zezwolenie należy wpisywać wyraźnie, drukowanymi literami.

Załącznik Nr 4

.....dnia.....

**PROTOKÓŁ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO PRAC
NIEBEZPIECZNYCH POŻAROWO**

1. Wykonawca prac niebezpiecznych pożarowo

.....

2. Strefa zagrożenia wybuchem oraz właściwości pożarowe materiałów palnych
występujących w budynku lub pomieszczeniu

.....

.....

3. Rodzaj elementów budowlanych występujących w danym pomieszczeniu lub rejonie
przewidywanych prac pożarowo niebezpiecznych

.....

.....

4. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku, pomieszczenia stanowiska, strefy
urządzenia itp. w czasie wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych

.....

.....

5. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego pomieszczeń sąsiednich

.....

.....

6. Ilość i rodzaj sprzętu pożarniczego do zabezpieczenia prac

.....

.....

7. Środki alarmowania straży pożarnej oraz osób przebywających w budynku

.....

.....

8. Osoby odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć określonych w pkt 4 i 5.

..... tel.podpis

..... tel.podpis

..... tel.podpis

..... tel.podpis

9. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad stanem bezpieczeństwa pożarowego w toku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo

..... tel.podpis

10. Osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie pomieszczeń sąsiednich

..... tel.podpis

..... tel.podpis

..... tel.podpis

11. Osoby odpowiedzialne za wyłączenie instalacji spod napięcia, odcięcia gazu, dokonanie analizy stężeń par cieczy, gazów i pyłów

..... tel.podpis

..... tel.podpis

..... tel.podpis

12. Osoba odpowiedzialna za udzielenie instruktażu w zakresie środków bezpieczeństwa

..... tel.podpis

13. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie kontroli rejonu prac po ich zakończeniu

..... tel.podpis

..... tel.podpis

..... tel.podpis

14. Prace pożarowo niebezpieczne będą przeprowadzone w dniach od godz. do godz.

Podpisy komisji:

.....

.....

.....

Zał. Nr 5

Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.


ZNAKI OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ PN EN ISO7010:2011	
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Gaśnica Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się gaśnica
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Hydrant wewnętrzny Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się wąż pożarniczy
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Drabina pożarowa Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się drabina, którą można używać wyłącznie do gaszenia pożaru
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Zestaw sprzętu ochrony przeciwpożarowej Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się sprzęt pożarniczy
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Alarm pożarowy Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się przycisk alarmowy
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Telefon alarmowania pożarowego Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się telefon alarmowy
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Instalacja gaszenia gazem Funkcja: Wskazuje lokalizację stałej baterii gaśniczej
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Wózek gaśniczy Funkcja: Wskazuje lokalizację gaśnicy na kółkach




	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Przenośny agregat piany
ZNAKI OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ PN EN ISO7010:2011	
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Aplikator mgły wodnej Funkcja: Wskazuje lokalizację aplikatora mgły wodnej
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Stała instalacja gaśnicza Funkcja: Wskazuje lokalizację stałej instalacji gaśniczej
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Stałe Urządzenia Gaśnicze Wodne Funkcja: Wskazuje lokalizację stałej instalacji gaśniczej wodnej
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Stacja spustowa Funkcja: Wskazuje położenie stacji zdalnego zwalniania
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Monitor pożaru Funkcja: Wskazuje lokalizację miejsca monitorowania pożaru
	Kategoria: Ochrona przeciwpożarowa Nazwa: Koc gaśniczy Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się koc gaśniczy


Lp.	Znak	Znaczenie (nazwa) znaku	Zastosowanie
1		Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	W obiektach do oznaczenia wyłącznika odcinającego dopływ prądu do wszystkich obwodów z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru.
2		Kurek główny instalacji gazowej	W obiektach do oznaczenia miejsca zainstalowania kurka głównego instalacji gazowej.
3		Hydrant zewnętrzny	Do oznaczenia miejsca hydrantu zewnętrznego, wodnego, pianowego, podziemnego lub nadziemnego; wielkości charakterystyczne hydrantu należy umieszczać na znaku dodatkowym.
4		Droga pożarowa	Do oznaczenia zewnętrznych dróg dojazdowych dla prowadzących akcję pożarniczą.
5		Drzwi przeciwpożarowe	Do oznaczenia drzwi znajdujących się w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego.
6		Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego	Do oznaczenia miejsc uruchamiania urządzenia gaśniczego w obiektach o dużym zagrożeniu pożarowym.
7		Miejsce zbiórki do ewakuacji	Do oznaczenia miejsca zgrupowania ludzi podczas ewakuacji.

Zał. Nr 6

Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.

Znaki bezpieczeństwa Ewakuacyjne PN EN ISO 7010:2011	
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (lewostronne) Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupełniający ze strzałką 
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Wyjście ewakuacyjne (prawostronne) Funkcja: Oznaczenie drogi ewakuacyjnej do obszaru bezpiecznego Do podania informacji o kierunku stosowany jest znak uzupełniający ze strzałką 
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Strzałka kierunek ewakuacji Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90st. w stosunku do pionu. Znak ten ma zastosowanie wyłącznie jako znak uzupełniający. Przykłady stosowania znaku: 
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Strzałka o nachyleniu 45st. kierunek ewakuacji Funkcja: Do wyznaczania kierunku ewakuacji (strzałka może być obrócona o wielokrotność kąta 90st. w stosunku do 45st. Znak ten ma zastosowanie wyłącznie jako znak uzupełniający. Przykłady stosowania znaku: 
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Miejsce zbiórki do ewakuacji Funkcja: Oznaczenie bezpiecznego punktu zbiórki do ewakuacji
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Miejsce zbiórki do ewakuacji dla inwalidów Funkcja: Wskazuje lokalizację tymczasowej strefy bezpieczeństwa (kryjówek) dla oczekujących pomocy, którzy nie mogą korzystać ze schodów w przypadku ewakuacji
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Okno ewakuacyjne z drabiną ewakuacyjną Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ewakuacyjne z zamontowaną drabiną
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Okno ewakuacyjne Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się okno ewakuacyjne, dzięki któremu służby ratunkowe mogą ratować ludzi za pomocą drabiny

Znaki Środków Ewakuacji PN EN ISO 7010:2011	
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Stłuc aby uzyskać dostęp Funkcja: Oznaczenie pokrywy, którą należy stłuc w celu uzyskania dostępu do klucza otwierającego wyjście ewakuacyjne
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Przekręcić aby otworzyć Funkcja: Informuje, iż należy przekręcić klamkę drzwi bezpieczeństwa w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby drzwi się otworzyły
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Przekręcić aby otworzyć Funkcja: Informuje, iż należy przekręcić klamkę drzwi bezpieczeństwa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby drzwi się otworzyły
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Pchać aby otworzyć drzwi (lewe) Funkcja: Wskazuje, iż po naciśnięciu drzwi otwierają się na lewo
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Pchać aby otworzyć drzwi (prawe) Funkcja: Wskazuje, iż po naciśnięciu drzwi otwierają się na prawo
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Przesuń drzwi w prawo aby otworzyć Funkcja: Wskazuje kierunek, w którym otwierają się drzwi przesuwne
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Przesuń drzwi w lewo aby otworzyć Funkcja: Wskazuje kierunek, w którym otwierają się drzwi przesuwne
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Drzwi otwierają się przez pociągnięcie z lewej strony Funkcja: Wskazuje, że drzwi otwiera się pociągając je z lewej strony
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Drzwi otwierają się przez pociągnięcie z prawej strony Funkcja: Wskazuje, że drzwi otwiera się pociągając je z prawej strony

	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Drabina ewakuacyjna Funkcja: Wskazuje lokalizację trwale umocowanej drabiny ewakuacyjnej
Znaki Środków Ewakuacji PN EN ISO 7010:2011	
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Pierwsza pomoc medyczna Funkcja: Oznaczenie lokalizacji sprzętu lub zaplecza pierwszej pomocy Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeństwa. Instrukcje bezpieczeństwa i napisy.
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Telefon alarmowy Funkcja: Do wzywania pierwszej pomocy lub ratunku Zastosowanie: Oznakowanie bezpieczeństwa. Instrukcje bezpieczeństwa i napisy.
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Lekarz Funkcja: Wskazuje miejsce, gdzie w nagłych wypadkach można znaleźć lekarza
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Defibrylator (AED) Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się automatyczny defibrylator zewnętrzny
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Prysznic do przemywania oczu Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się prysznic do przemywania oczu
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Prysznic bezpieczeństwa Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajduje się prysznic bezpieczeństwa.
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Nosze Funkcja: Wskazuje miejsce, w którym znajdują się nosze
	Kategoria: Znaki Środków Ewakuacji Nazwa: Walizka medyczna Funkcja: Wskazuje lokalizację walizki medycznej

Załącznik 7

Zakres prac remontowych w budynku administracyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Słupsku, przy ul. Leszczyńskiego 8. (korytarz i klatka schodowa) i warunki ochrony przeciwpożarowej.

- Zerwanie nawierzchni podłogi i schodów oraz wyrównanie ich nierówności.
- Wylanie masy samopoziomującej pod położenie wykładziny
- Położenie wykładziny typu TARKETT
- Montaż listew schodowych aluminiowych, antypoślizgowych
- Montaż profili aluminiowych progowych przy wejściach do pomieszczeń
- Montaż podchwyty przy schodach pomiędzy parterem a 1 piętrem
- Naprawa ścian do 1 m, gruntowanie podłogi, malowanie ścian
- Wykonanie w ścianach odbojnic

W strefach pożarowych ZL III stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Na podstawie deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wykładziny typu TARKETT, dostarczonej przez zarządcę budynku, stwierdzono, że wykładzina spełnia wszelkie normy i jest dopuszczona do stosowania na drogach ewakuacyjnych (wg. Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1). Określenie dotyczące palności dla posadzek (wykładziny) - Reakcja na ogień: instytut SP (jednostka notyfikowana nr 0402) przeprowadził testy wstępne w systemie 3 i wydał raport nr P502024A. **Bfl-s1 wyrób przyklejony lub położony luźno na podłożu A1fl lub A2fl.**

A1fl lub A2fl – materiały niepalne

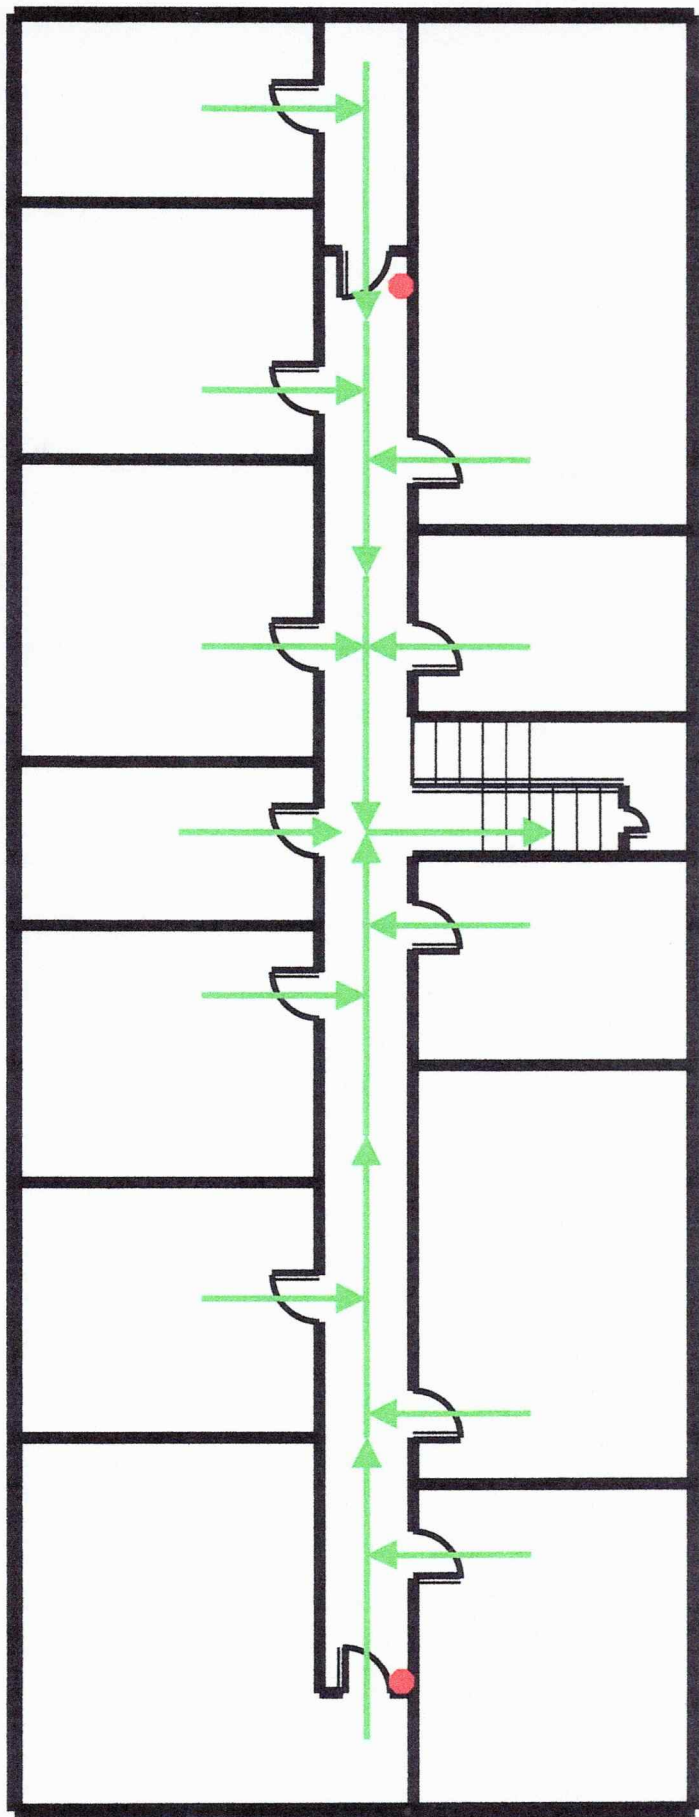
Bfl-s1 – materiały trudno zapalne

Zakres prac remontowych spowodował zmianę szerokości i wysokości drogi ewakuacyjnej (korytarz I piętro), natomiast nie spowodował zmiany długości dróg ewakuacyjnych. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji budynku, przyjmując co najmniej **0,6 m** na 100 osób, lecz nie mniej niż **1,4 m**. (Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.) Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej **2,2 m**, natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m,

przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m.

Po wykonaniu prac remontowych szerokość drogi ewakuacyjnej na korytarzu I pietra wynosi - **1,60 m**, natomiast wysokość wynosi - **2,40 m**.

PLAN EWAKUACJI - PIWNICA



LEGENDA

Kierunek drogi ewakuacyjnej




Podręczny sprzęt gaśniczy



TELEFONY ALARMOWE

	STRAŻ POŻARNA	112, 998
	POLICJA	997
	POGOTOWIE	999

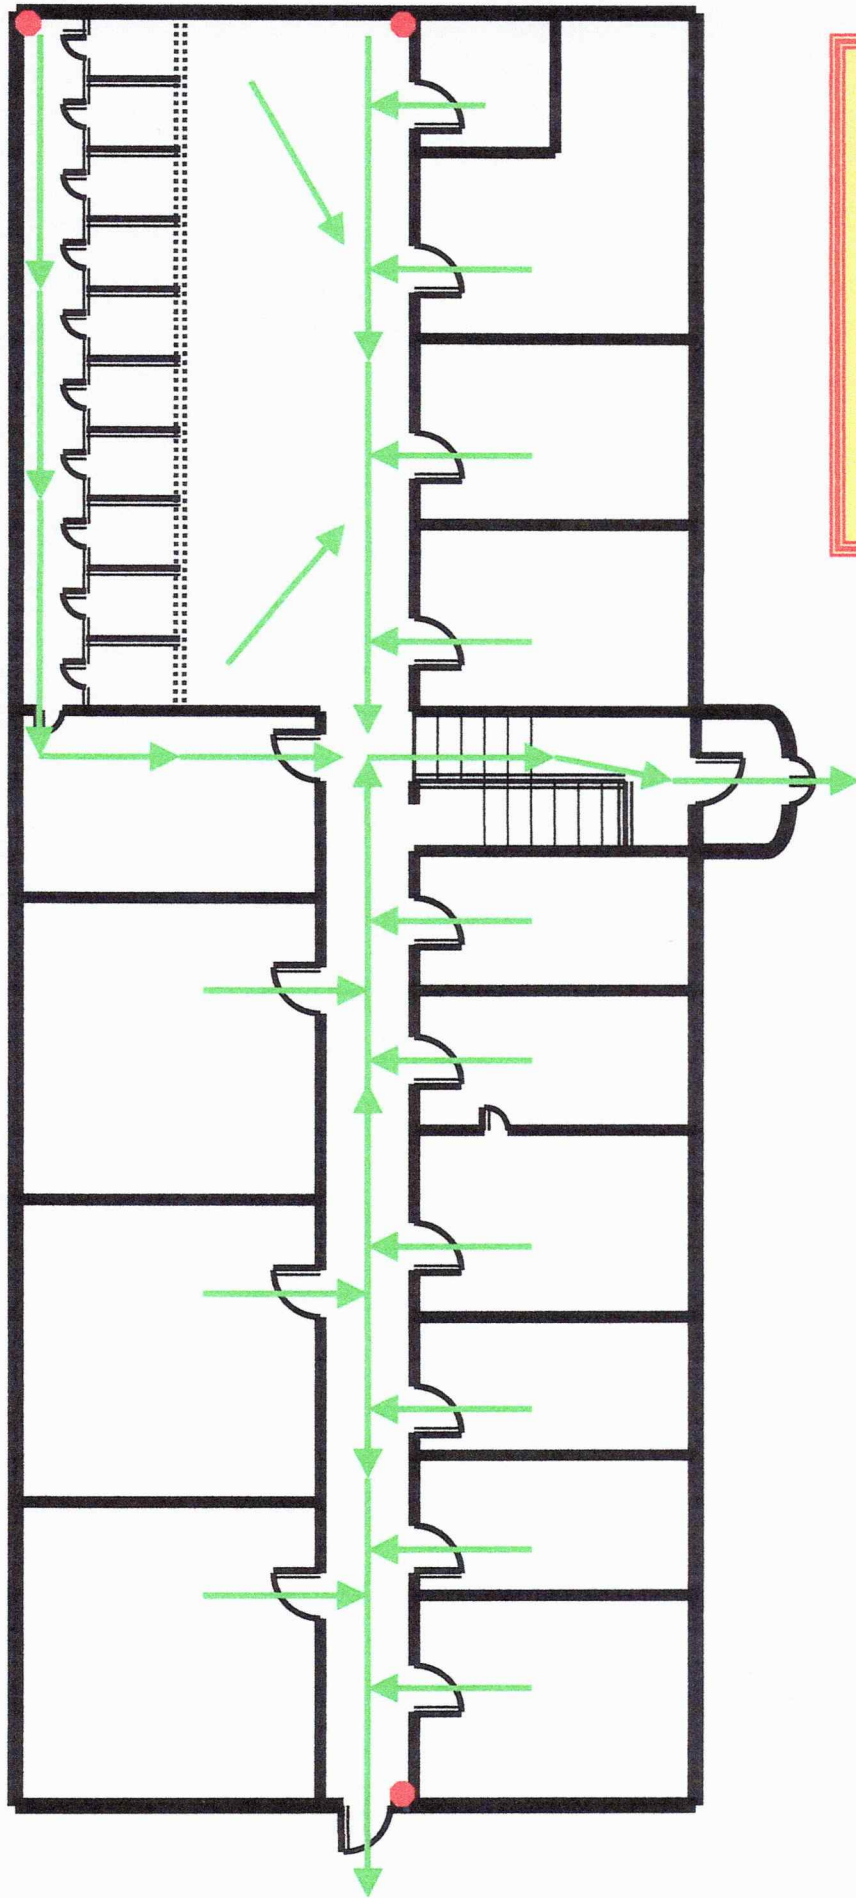PLAN EWAKUACJI - PARTER



LEGENDA


Kierunek drogi ewakuacyjnej

Podręczny sprzęt gaśniczy

TELEFONY ALARMOWE

STRAŻ POŻARNA	112, 998
POLICJA	997
POGOTOWIE	999

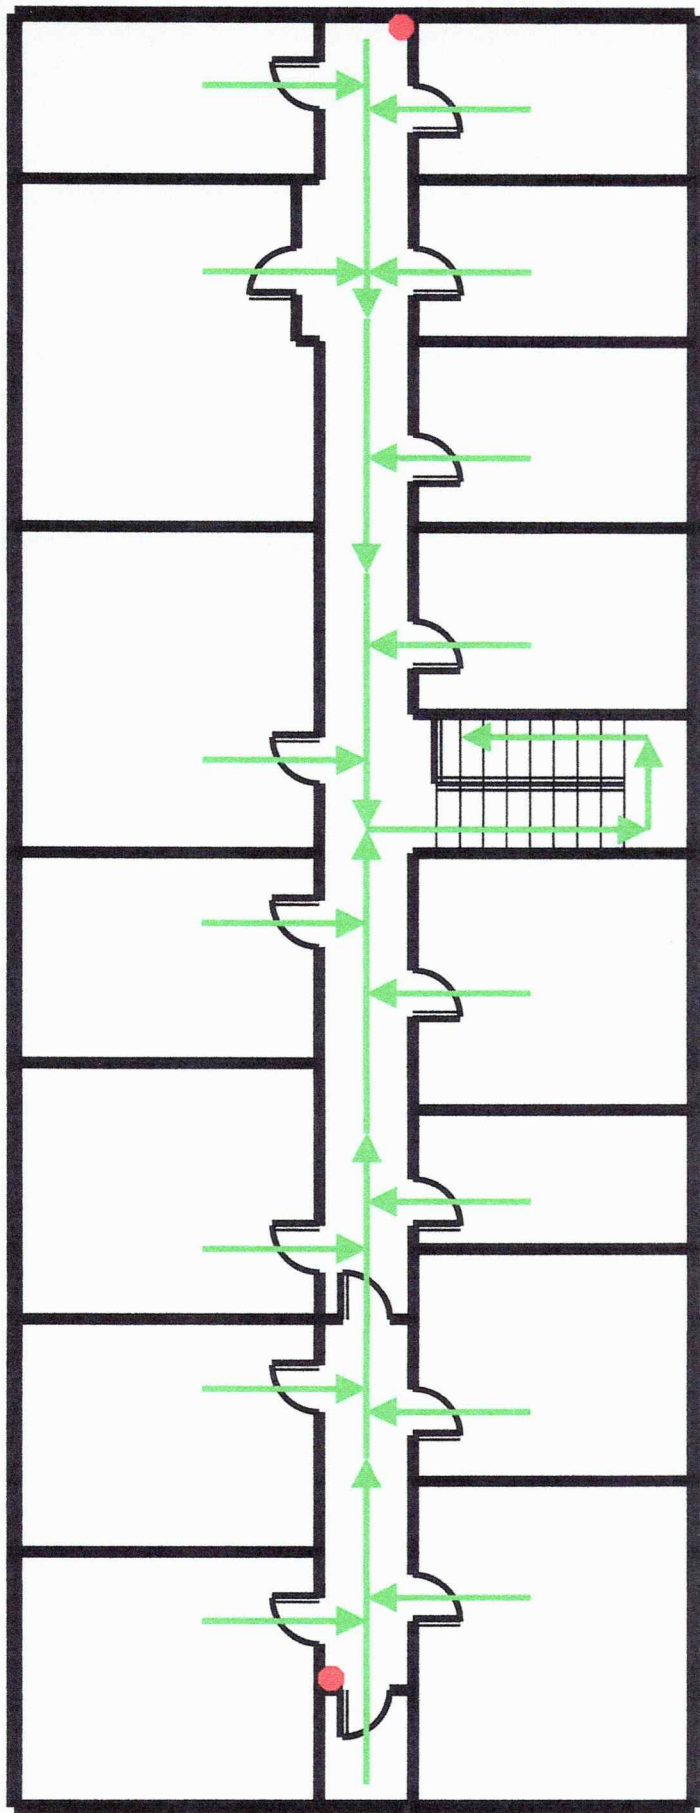PLAN EWAKUACJI - I PIĘTRO



LEGENDA


Kierunek drogi ewakuacyjnej 

Podręczny sprzęt gaśniczy 

TELEFONY ALARMOWE

	STRAŻ POŻARNA	112, 998
	POLICJA	997
	POGOTOWIE	999

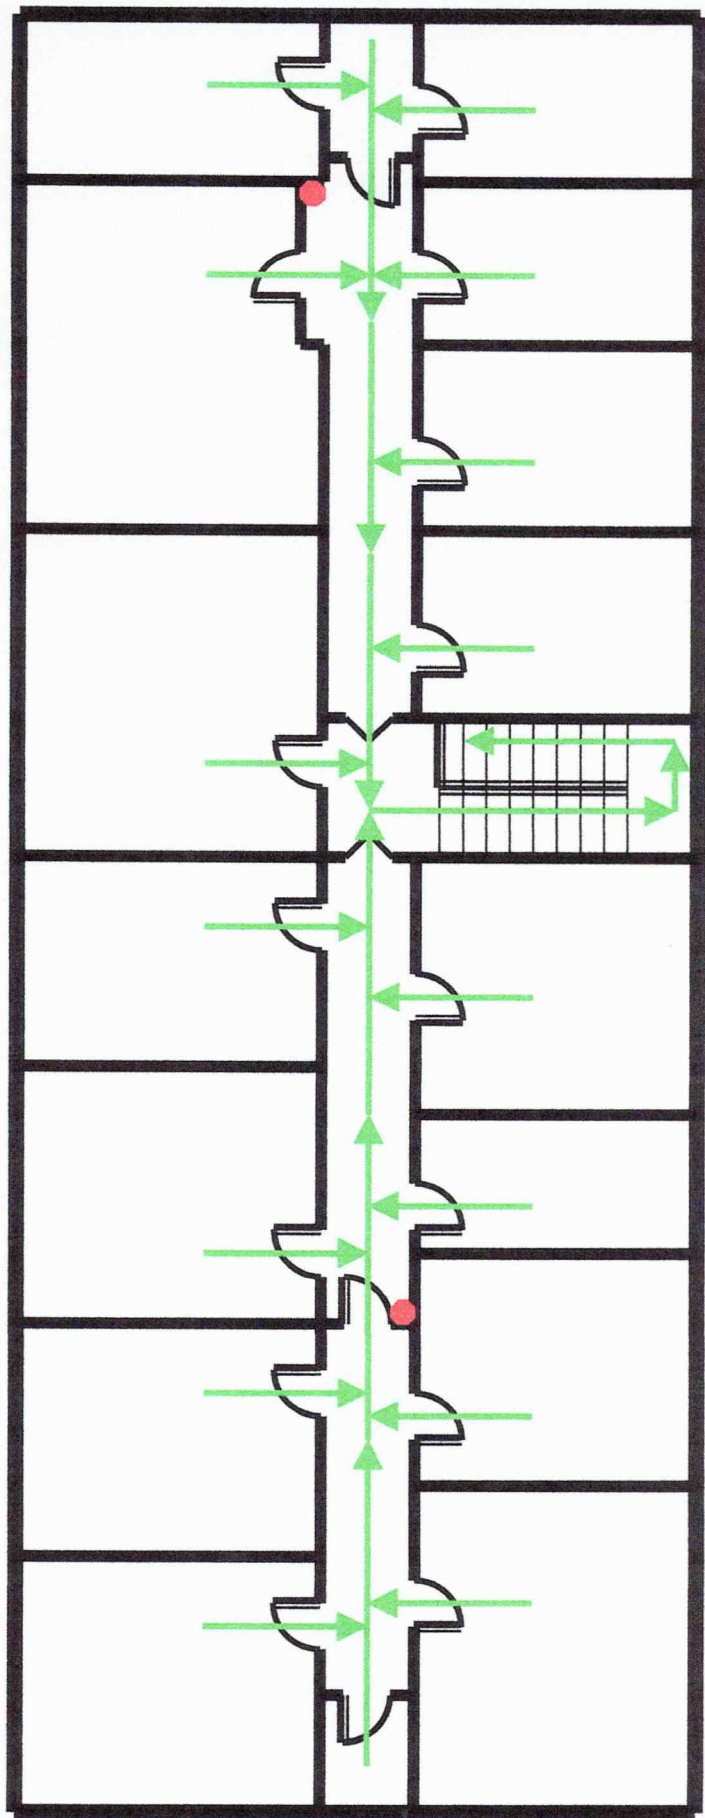PLAN EWAKUACJI - II PIĘTRO



LEGENDA

Kierunek drogi ewakuacyjnej



Podręczny sprzęt gaśniczy



TELEFONY ALARMOWE

STRAŻ POŻARNA 112, 998



POLICJA 997



POGOTOWIE 999

